



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ' MINERARIE ED
ENERGETICHE – UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE

Divisione V – Laboratori chimici e mineralogici

RELAZIONE SPERIMENTALE

CAMPIONI 3375

**Controllo delle emissioni in atmosfera nella centrale di raccolta e trattamento del gas naturale
“Fano” della società eni. S.p.A., ubicata nel comune di Fano (PU).**



Centrale “Fano”

Via Antonio Bosio, 15 – 00161 Roma
tel. +39 06 47053908 – fax +39 06 47053915
marcello.dellorso@mise.gov.it
www.unmig.mise.gov.it

ms



Premessa

Nell'ambito della collaborazione in corso con la *Divisione III - Sezione U.N.M.I.G. di Roma*, per il controllo delle emissioni in atmosfera delle centrali di raccolta, trattamento e stoccaggio del gas naturale, l'ing. Marcello Dell'Orso e il dr. Marco Mastroianni, funzionari tecnici della *Divisione V - "Laboratori chimici e mineralogici"*, coadiuvati dalle dot.sa Tiziana Veneruso, hanno effettuato in data 9 ottobre 2019 il campionamento e le misure in campo delle emissioni puntuali in atmosfera nella centrale di trattamento del gas naturale "Fano" della società **eni S.p.A.**

Nella centrale "Fano" il gas trattato, circa 950.000 Sm³/giorno, proviene dalle seguenti piattaforme, situate nell'offshore adriatico:

1. ANNABELLA - concessione A.C 18.G
2. ANNALISA - concessione A.C 32.AG
3. ANNAMARIA B - concessione A.C 11.AG
4. BASIL - concessione A.C 12.AG
5. BRENDA - concessione A.C 12.AG
6. DARIA A - concessione A.C 13.AS
7. REGINA - concessione A.C 17.AG

Il gas naturale dopo il trattamento di disidratazione tramite glicol trietilenico (TEG), viene immesso nella rete SNAM alla pressione di circa 35 bar.

Alle operazioni di campionamento e misure ha assistito in rappresentanza della società l'ing. Filippo Rossi (capo centrale).

Punti di prelievo

Nel corso delle operazioni di campionamento e misure, eseguite mediante l'analizzatore elettrochimico dotato di celle e sensore specifico "Testo 350" (Foto 1) della ditta Testo, risultavano attivi i seguenti punti di emissioni convogliate:



Foto 1 - Analizzatore "Testo 350"

ms



1. Punto di emissione E6 – Termodistruttore (230-FJ-001)

Sono state effettuate, dalle ore 09:33 alle ore 10:48, misure discontinue nelle condizioni di esercizio dell'impianto, prelevando i fumi dal tronchetto di campionamento del camino di scarico (Foto 2 e 3).

Nella tabella 1 sono riportati i valori misurati delle concentrazioni di CO, NO_x, SO_x e i rispettivi limiti prescritti dal *Decreto del dirigente della posizione di funzione valutazioni ed autorizzazioni ambientali n. 40/VAA del 26/03/2012 - Regione Marche* (aggiornamento del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale 79/VAA_08 del 05/08/2008), per il punto di emissione specifico.

I valori riportati sono riferiti alle condizioni normali (273,15 °K e 101,3 KPa) e a un contenuto di O₂ nei fumi pari al 6%; la temperatura dei fumi rilevata è di 650 °C.

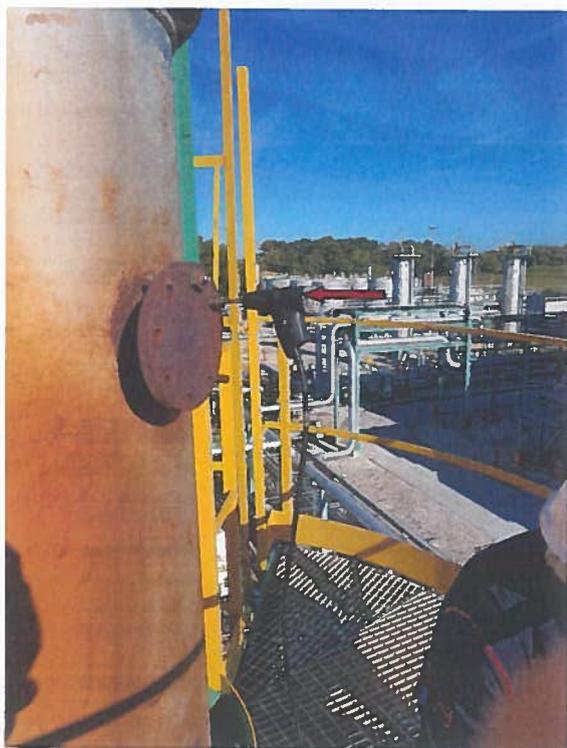


Foto 3: Punto di prelievo dei fumi (freccia rossa)



Foto 2: Punto di emissione E6 (freccia rossa)

	u.m.	Media accertamenti in campo Testo 350	Decreto n.40/VAA del 26/03/2012 Regione Marche concentrazione massima ammessa
CO	mg/Nm ³	23	100
NO_x	mg/Nm ³	147	350
SO_x	mg/Nm ³	43	1200

Tabella 1 – Valori di concentrazione degli inquinanti



2. Punto di emissione E25 – Turbocompressore (360-MT-101)

Sono state effettuate, dalle ore 12:03 alle ore 13:18, misure discontinue nelle condizioni di esercizio dell'impianto, prelevando i fumi dal tronchetto di campionamento del camino di scarico (Foto 4 e 5).

Nella tabella 2 sono riportati i valori misurati delle concentrazioni di CO, NO_x, SO_x e i rispettivi limiti prescritti dal *Decreto del dirigente della posizione di funzione valutazioni ed autorizzazioni ambientali n. 40/VAA del 26/03/2012 - Regione Marche* (aggiornamento del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale 79/VAA_08 del 05/08/2008), per il punto di emissione specifico.

I valori riportati sono riferiti alle condizioni normali (273,15 °K e 101,3 KPa) e a un contenuto di O₂ nei fumi pari al 15%; la temperatura dei fumi rilevata è di 441 °C.



Foto 4: Punto di emissione E25 (freccia rossa)



Foto 5: Punto di prelievo dei fumi (freccia rossa)

	u.m.	Media accertamenti in campo Testo 350	Decreto n.40/VAA del 26/03/2012 Regione Marche concentrazione massima ammessa
CO	mg/Nm ³	2	100
NO_x	mg/Nm ³	72	100
SO_x	mg/Nm ³	<1	35

Tabella 2 – Valori di concentrazione degli inquinanti

NMS



Conclusioni

Dai risultati delle misure si ricava che le concentrazioni degli inquinanti CO, NO_x e SO_x nei punti di emissioni convogliate controllati, sono al di sotto dei limiti imposti dal *Decreto del dirigente della posizione di funzione valutazioni ed autorizzazioni ambientali n. 40/VAA del 26/03/2012 - Regione Marche* (aggiornamento del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale 79/VAA_08 del 05/08/2008), per il punto di emissione specifico.

Roma, 25 ottobre 2019

Il funzionario tecnico

dr. Marco Mastroianni

Handwritten signature of dr. Marco Mastroianni in black ink, written over a horizontal dotted line.

Il Direttore Reggente

ing. Marcello Dell'Orso

Handwritten signature of ing. Marcello Dell'Orso in black ink, written over a horizontal dotted line.